


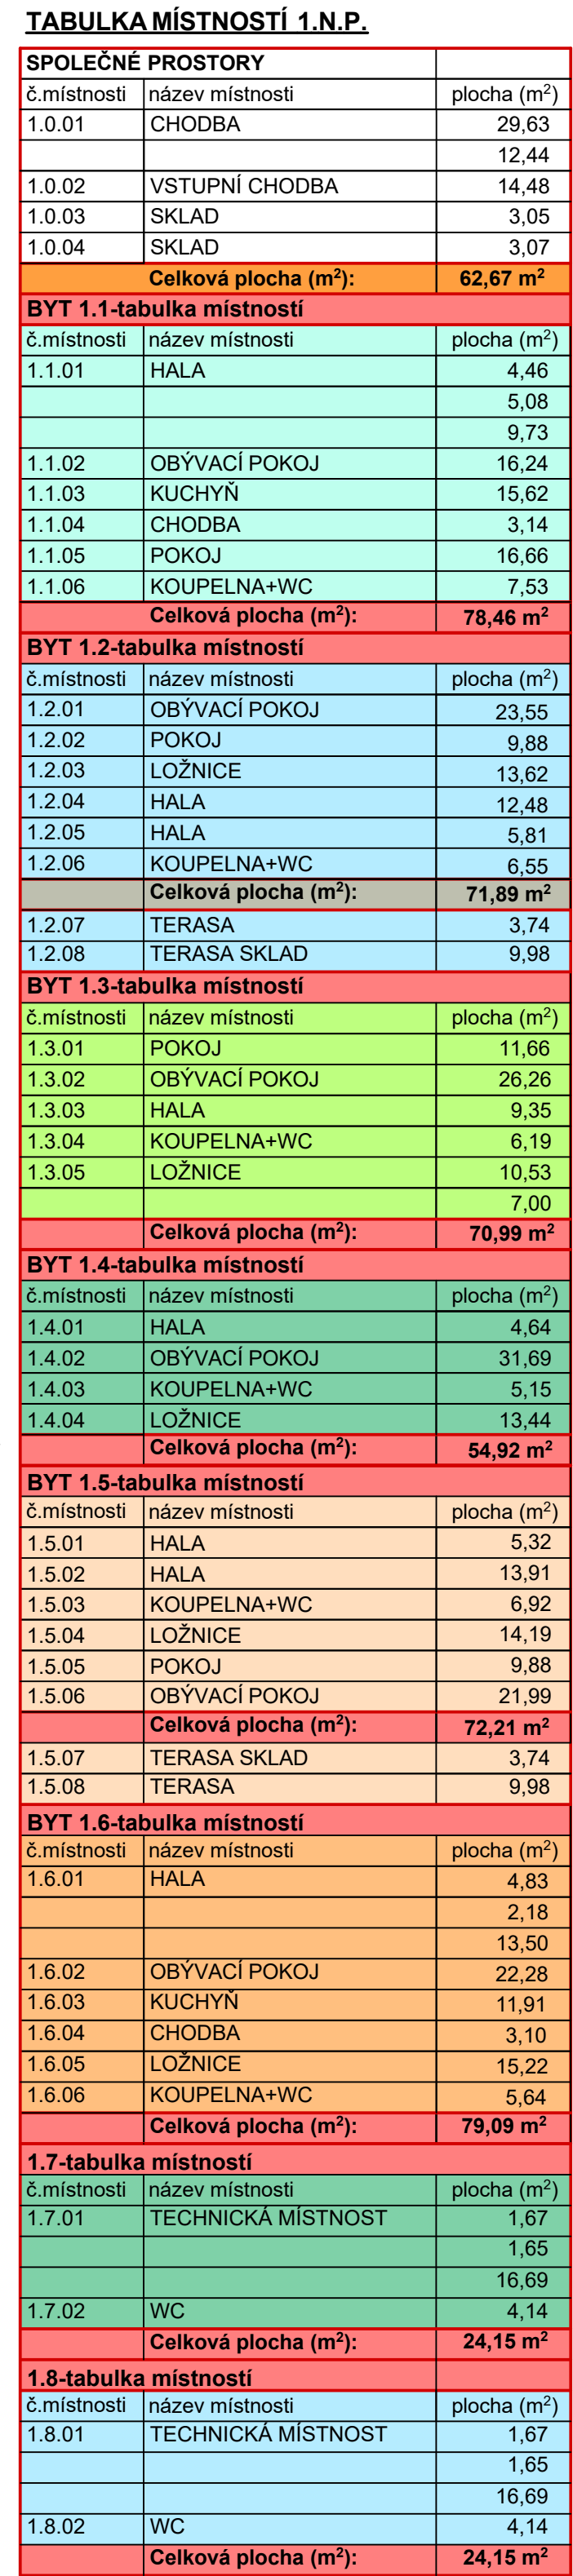

LEGENDA MATERIÁLŮ

	stavěný zděvo z chlel přirých CP
	stavěný zděvo z CP 650mm +monokratickí zateplovací systém izolací fasády desky z jedliové minerální vlny 8-140mm
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU303 3- 6.300mm P15MPa na zdiči matu M5 - Rw=60dB
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU303 3- 6.380mm monokratickí zateplovací systém izolací fasády desky z jedliové minerální vlny 8-140x400mm
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU303 3- 6.300mm P15MPa na zdiči matu M5 - Rw=60dB
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU KOMPACT 21 broušených - 8.210mm P10MPa na zdiči matu M5 - Rw=57dB
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU 17.5 broušených. P20 - 8.175mm P15MPa na zdiči matu M5 - Rw=61dB
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU17.5 PROFIL broušených - 8.115mm P15MPa na zdiči matu M5 - Rw=61dB
	zděvo z keramických chlel HELUXU 8 broušených - 6.80mm P15MPa na zdiči matu M5
	zděvo z chlel přirých CP na zdiči matu H8

LEGENDA MATERIÁLŮ PŘÍSTAVBY

	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU303 3- 6.300mm, P20MPa na zdiči matu M5 - Rw=60dB
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU 17.5 broušených - 8.175mm, P20MPa na zdiči matu M5 - Rw=61dB
	zděvo z keramických chlel HELUXU AKU17.5 PROFIL broušených - 8.115mm P15MPa na zdiči matu M5 - Rw=61dB
	sádkodurová plšba CEN 75/75x25x RF 12,5mmminerální izolace 8.75mm P10MPa Rw=45dB

16.08.2022

POZNÁMKA: - Zdivo se zakládá na asfaltový pás tl. minimálně 3 mm
Minimální tloušťka maltového lože je 10 mm, spára mezi korunou zdiva a stropní deskou vyplňuje minerální vlnou (typ kročejová).
Podlahy (bet.mazaninu) od stěn odzvolové dilatačním páskem ROCKWÖOL STEP ROCK tl.12mm

 KA - 21		ZODP.PROJEKTANT Ing.Ladislav Mládek IČO 129 25 263		KONČASTI D.1.1.20 VÝKRES
ATELER ARCHITECTURY		VÝPRAVČÍK ing. arch. Stanislav Kocička Ing. Jaroslav Kocourek		
		INVESTOR AXIR s.r.o. - Předměstý 475,Plzeň nad Lužnicí		
MÍSTO KANCELARIE STAVBY PRŮJEDY1467011-01-000 145715-1467013-000 145713-1467014-000 145714-1467015-000				
AKCE	ZMĚNA STAVBY PRŮJEDY KONKREMNÍ PRŮSTAVBA IZOTVŮ DŮMŮ TABOROVÝCH Č. 145713-1467015-000 vedoucí ke zmíněným příslušenstvím a k aršeidům, dle dotčené kanzalizace, příloha zápisů kanzalizace a vodovodu			STUPEŇ FORMÁT PÁRŮ
OBŠAH	PŮDORYS I.N.P. - NÁVRH			ČZ DATUM MĚŘITKO
				15/2022 05/2022 1:500